POZZETTO D'ISPEZIONE TIPO

Sezione A - A

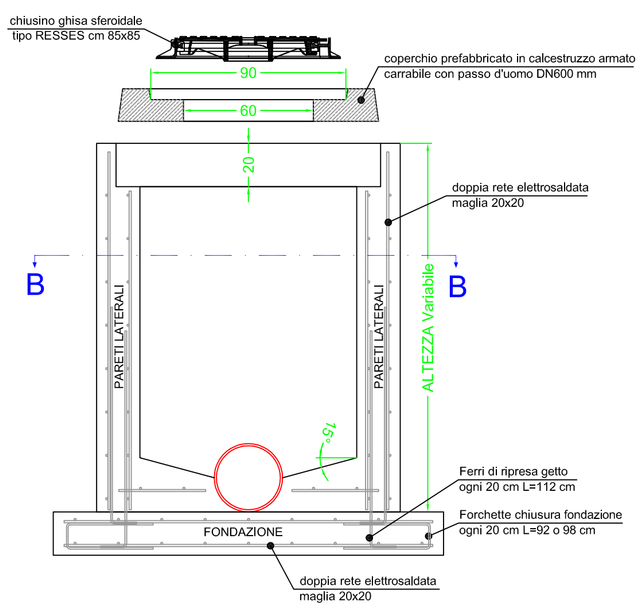

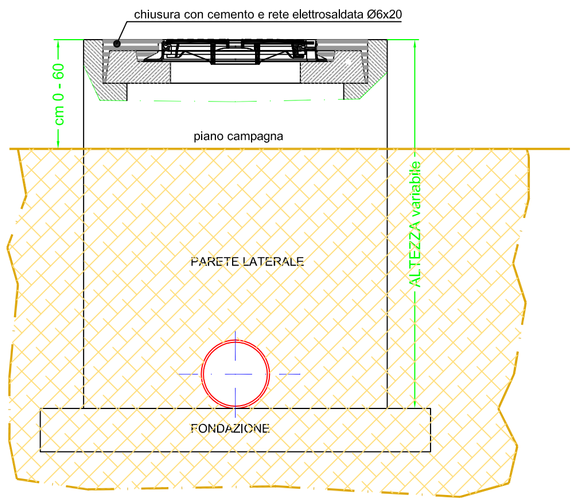

PIANTA - Sez. B - B

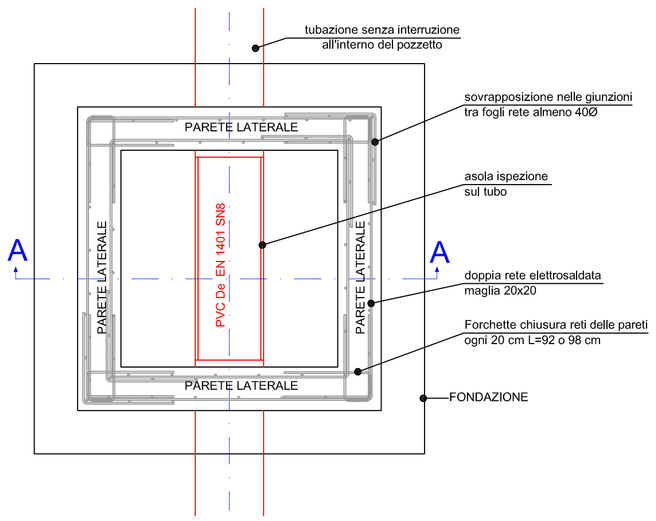

CARATTERISTICHE DEI TERRENI			
TIPO di TERRENO	PESO VOLUME TERRENO (kN/mc)	COESIONE NON DRENATA (kN/mc)	ANGOLO di ATTRITO TERRENO (°)
1	18,50 - 20,50	80 - 130	22 - 23
2	18,50 - 20,50	30 - 60	22 - 23
3	20,00	-	42 - 43

Copriferro: 4 cm.
Per le armature utilizzare acciaio tipo B450C con barre ad aderenza migliorata.
Per i getti delle fondazioni o delle pareti laterali dei pozzetti utilizzare calcestruzzo con classe di esposizione XC2; corrispondente a/c max 0,60; calcestruzzo C28/35 corrispondente a RcK di 35 MPa, con classe di consistenza S4. Dimensione massima degli inerti <1,5 cm.

POZZETTO interno m 1,00x1,00 con: altezza massima m 3,00; tipo terreno 1-2-3 in presenza di carico veicolare pesante.

Sezione A - A

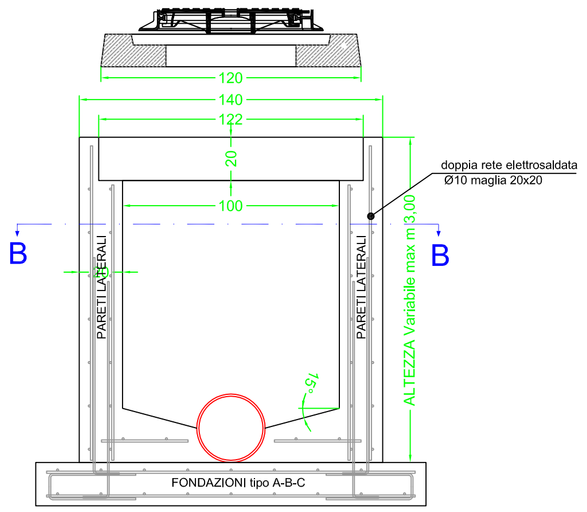

PIANTA - Sez. B - B

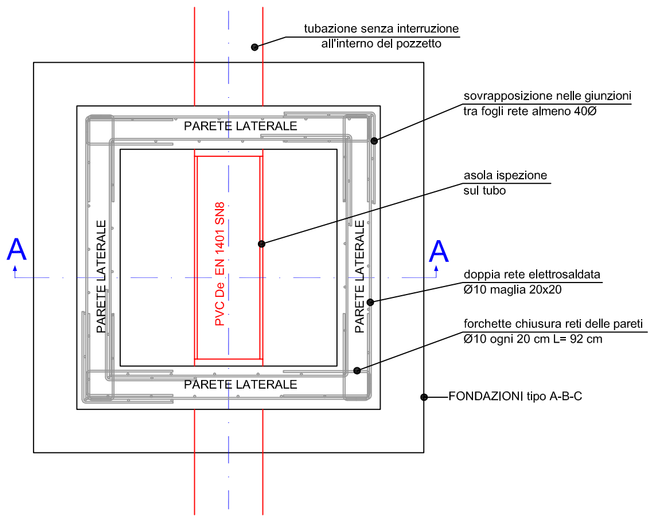

POZZETTO interno m 1,00x1,00 con: altezza massima m 5,00; tipo terreno 1-2-3 in assenza di carico veicolare pesante; terreno tipo 1-3 in presenza di carico veicolare;
(*) terreno tipo 2; in presenza di carico veicolare pesante.

Sezione A - A

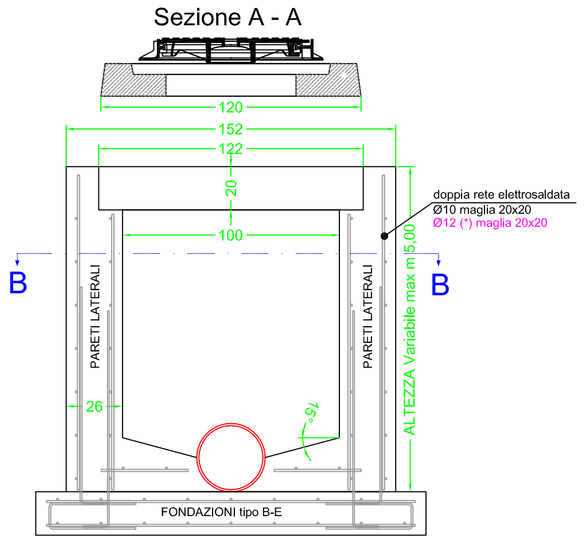

PIANTA - Sez. B - B

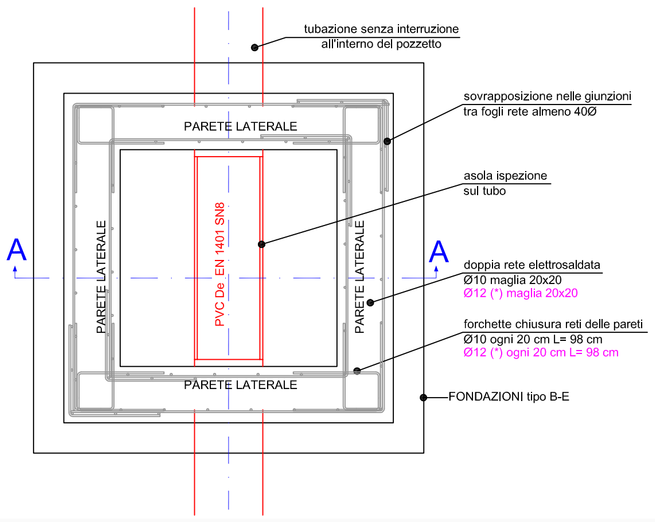

POZZETTO interno m 1,20x1,20 con: altezza massima m 3,00; tipo terreno 1-2-3 in presenza di carico veicolare pesante.

Sezione A - A

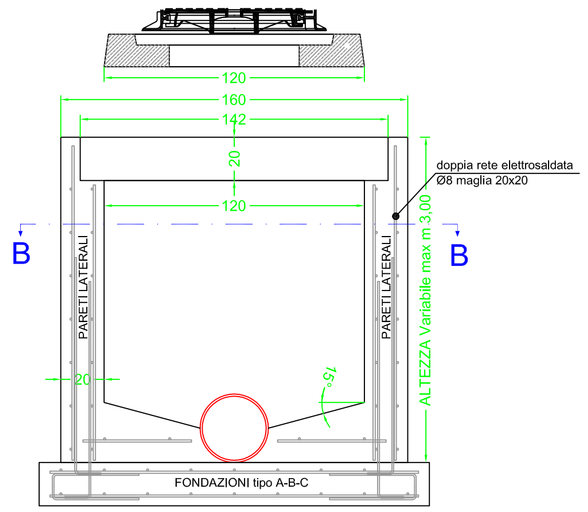

PIANTA - Sez. B - B

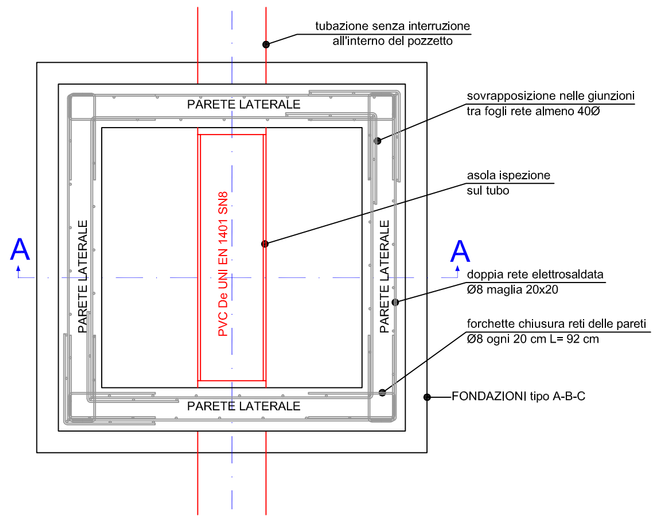

POZZETTO interno m 1,20x1,20 con: altezza massima m 5,00; tipo terreno 1-2-3 in assenza di carico veicolare pesante; terreno tipo 1-3 in presenza di carico veicolare;
(*) terreno tipo 2; in presenza di carico veicolare pesante.

Sezione A - A

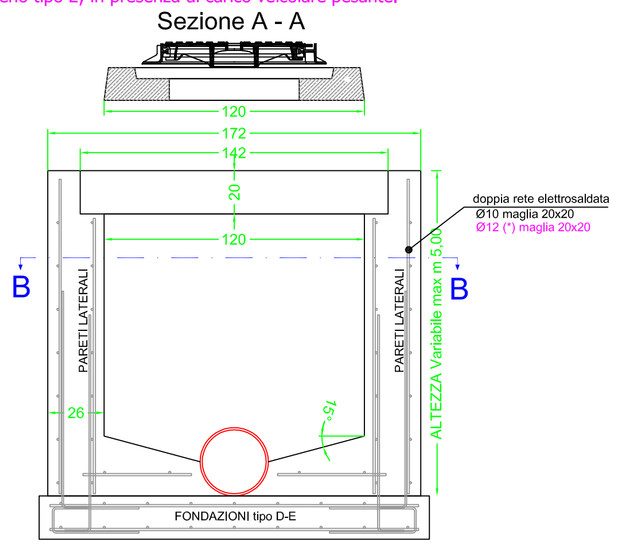

PIANTA - Sez. B - B

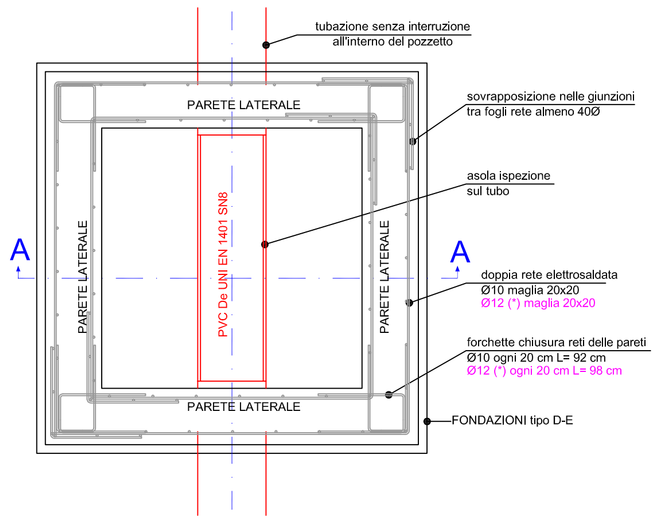

FONDAZIONI E LORO IMPIEGO

FONDAZIONE "A"
Per pozzetti interno m 1,00x1,00 e 1,20x1,20
H max m 3,00. Ubicata in terreni tipo 1, 2, 3.
In assenza di carico veicolare pesante.

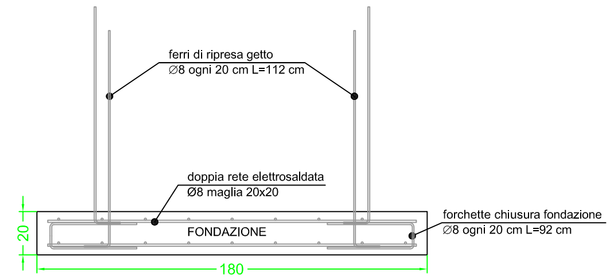

FONDAZIONE "B"
Per pozzetti interno m 1,00x1,00 con: H max m 5,00; ubicata in terreni tipo 1, 2, 3;
in assenza di carico veicolare pesante.
Per pozzetti interno m 1,00x1,00 con: H max m 5,00; ubicata in terreni tipo 1, 3;
in presenza di carico veicolare pesante.
Per pozzetti interno m 1,20x1,20 con: H max m 3,00; ubicata in terreni tipo 1, 3;
in presenza di carico veicolare pesante.

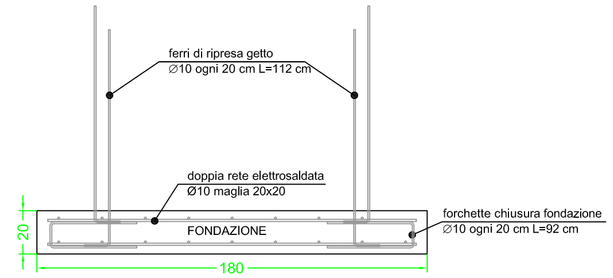

FONDAZIONE "C"
Per pozzetti interno m 1,00x1,00 e 1,20x1,20
H max m 3,00. Ubicata in terreni tipo 2.
In presenza di carico veicolare pesante.

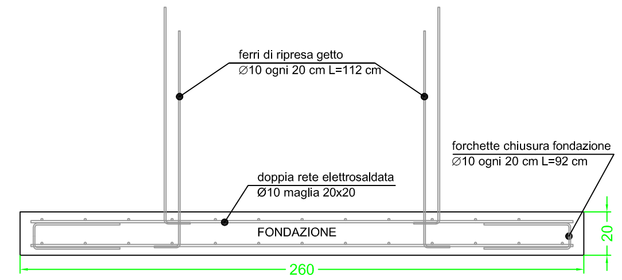

FONDAZIONE "D"
Per pozzetti interno m 1,20x1,20 con: H max m 5,00; ubicata in terreni tipo 1, 2, 3;
in assenza di carico veicolare pesante.
Per pozzetti interno m 1,20x1,20 con: H max m 5,00; ubicata in terreni tipo 1, 3;
in presenza di carico veicolare pesante.

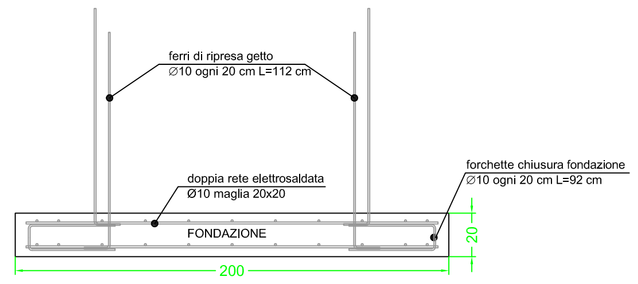

FONDAZIONE "E"
Per pozzetti interno m 1,00x1,00 e 1,20x1,20
H max m 5,00. Ubicata in terreni tipo 2.
In presenza di carico veicolare pesante.

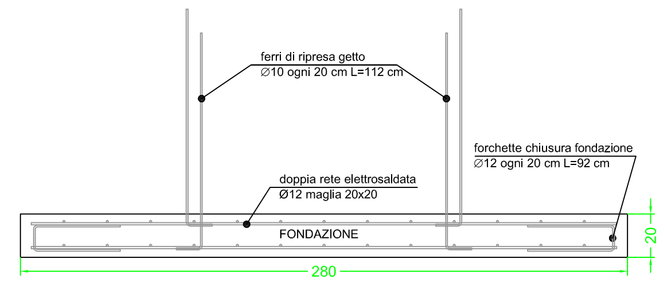

Redatto	Verificato	Approvato	Aggiornato	Servizio			Scala	Tavola n° G8
DATA 25/11/2015				Acqua	Fognature	Depurazione	1:20	Codice ATO A/F033
FIRMA LASSANDARI				Gas-Metano	Elettricità	IIL Pubblica		Commessa LRF002

astea spa
Codice Fiscale e Partita IVA 01501460438
OSIMO (AN) - Via Guazzatore n.163 - (tel. 071/7247200)
RECANATI (MC) - Via Lorenzo Gigli n.2 - (tel. 071/7111300)

RINA

gruppoastea
nelle marche dal 1909

Progetto Esecutivo: COLLETTAMENTO A DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE NERE DELLA LOCALITA' COSTABIANCA NEL COMUNE DI LORETO - Lotto 1.

Titolo: PARTICOLARI POZZETTO D'ISPEZIONE.

Indice di Revisione	
0	1
2	3
4	5
6	7
8	9