



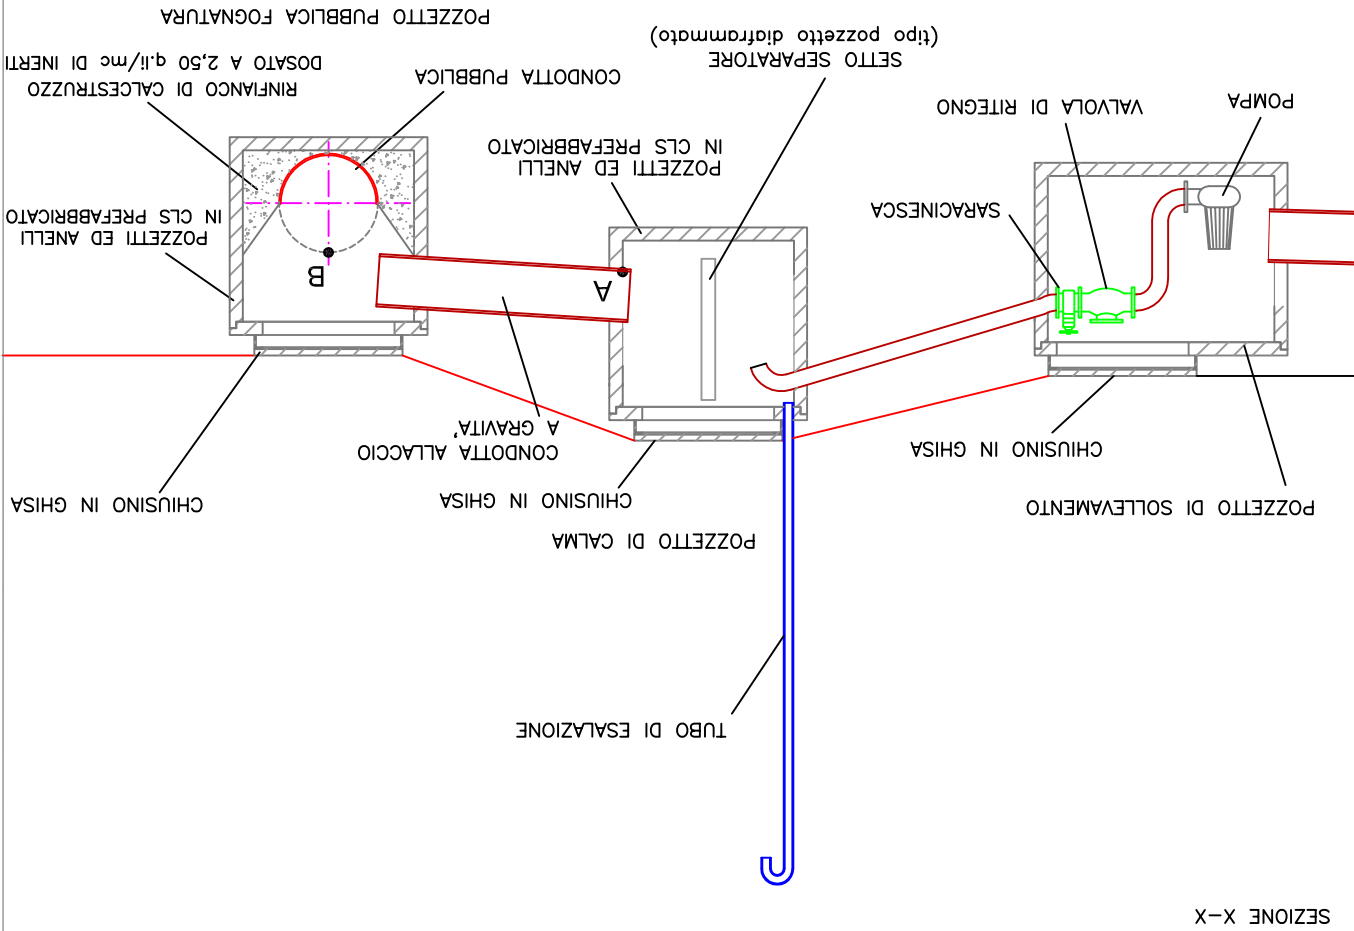

gruppooastea

nelle marche dal 1909

SCHEMA n. 03 - POZZETTO DI CALMA SU CONDOTTA IN PRESSIONE PRIMA DELL'IMMISSIONE SU PUBBLICA FOGNATURA A GRAVITA'

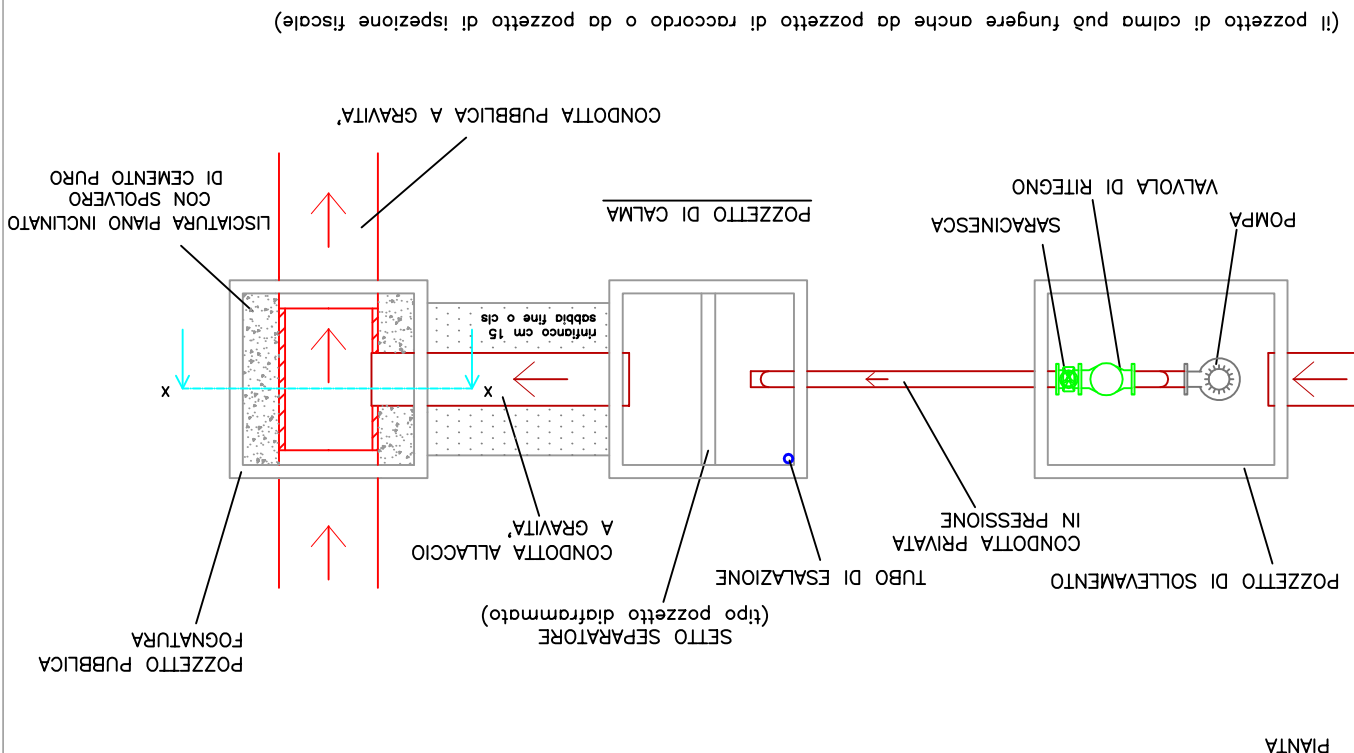

n.b. tra il punto "A" e il punto "B" ci deve essere una pendenza minima dello 0,5%
"A" = fondo tubo in partenza dall'ultimo pozzetto prima dell'immissione in pubblica fognatura
"B" = testa tubo condotta pubblica fognatura